


- 2 - Genia Air
- 3f1 - Bomba zona 1
- 3f2 - Bomba zona 2
- 3f3 - Bomba zona 3
- 3e - Bomba recirculación
- 5 - Interacumulador FEW MR
- 4 - VNR 200
- 8a - Válvula de seguridad
- 9k1, 9k2, 9k3 - Válvula mezcladora
- 10c - Antirretorno
- 10e - Filtro
- 12 - Mipro
- 12a - Mipro remote
- 12b - Módulo interface BC
- 12d - Red-5
- 12g - Tarjeta ebus

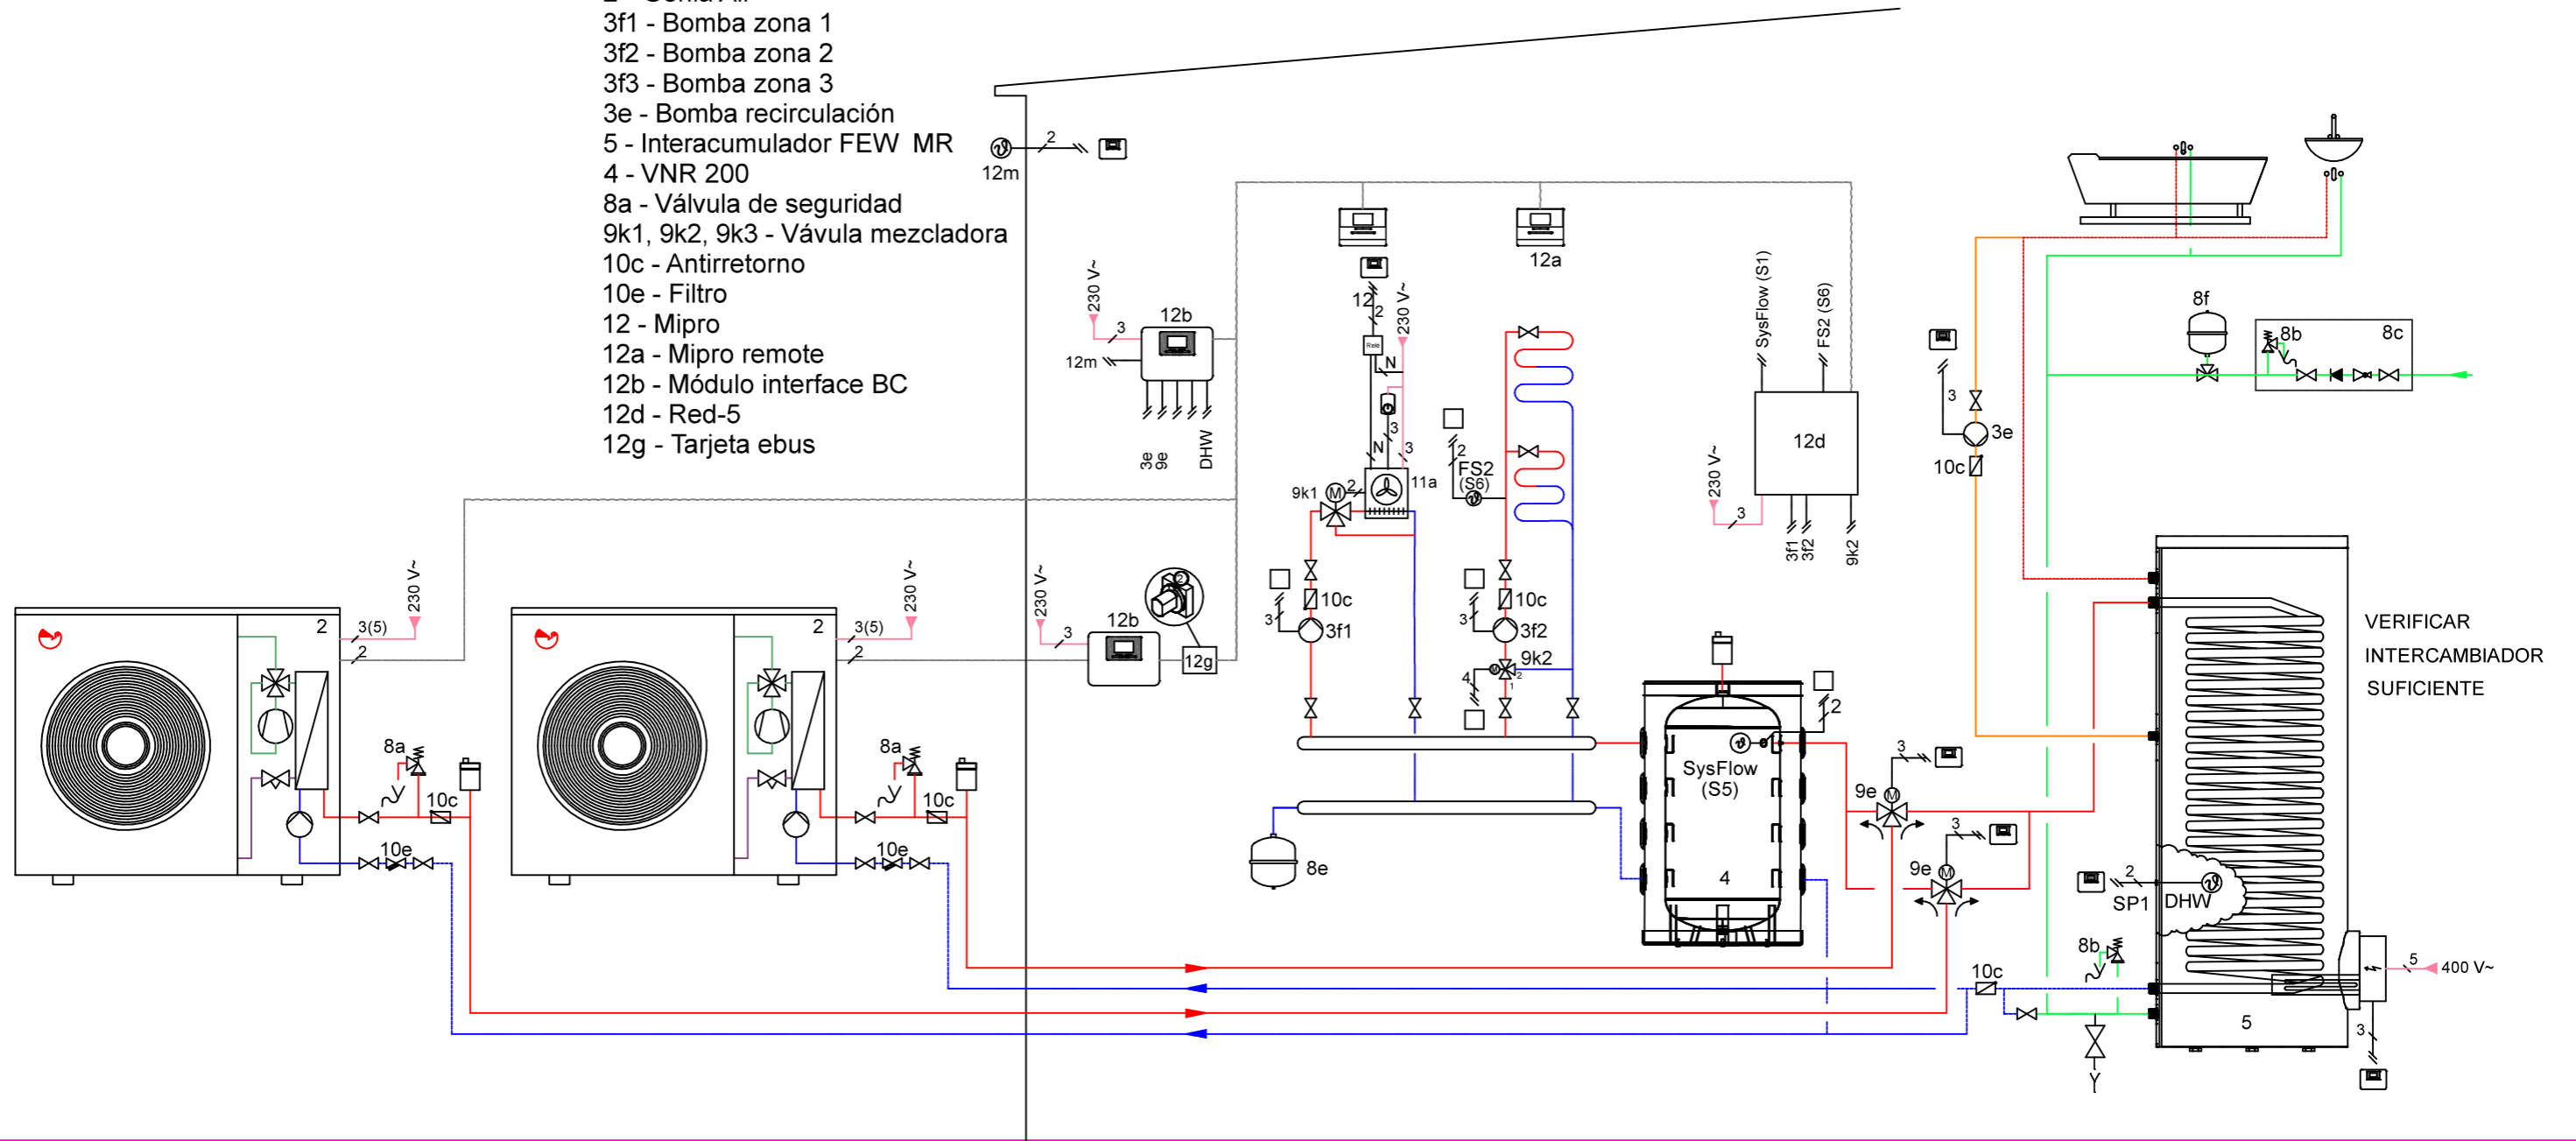

VERIFICAR  
INTERCAMBIADOR  
SUFICIENTE